



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Псковской области

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел.: (8112) 79-44-14, факс: 79-44-09 www.60.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел./факс: (8112) 53-65-13, E-mail: pskov-ugpn@ya.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки

Великие Луки, ул. Дружбы д. 6, тел.: (81153) 9-19-70, факс: 9-19-72, E-mail: ond-vluki2010@yandex.ru

Предписание № 59 / 1/ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5», ИНН 6025016469.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Псковской области от «28» августа 2017 года № 5 Тимофеева Сергея Николаевича,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «07» по «21» сентября 2017 года Щемелевым Артемом Александровичем старшим инспектором ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области проведена плановая проверка на объекте защиты – здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», по адресу: г. Великие Луки, пр-т Гагарина, 5

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с заместителем директора по УВР МБОУ «СОШ № 5» Удовиченко Натальей Геннадьевной и диспетчером МБОУ «СОШ № 5» Жоровой Екатериной Александровной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Электропроводка шлейфов АУПС в помещениях школы не обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функции.	п. 61 ППР в РФ; п. 2 ст. 103 № 123 – ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; гл. 13.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	01.08.2018г.	

		автоматические.		
2	Электропроводка шлейфов СОУЭ в помещениях школы не обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функции.	п. 61 ППР в РФ; п. 2 ст. 82, п. 7 ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	01.08.2018г.	
3	В здании школы уровень громкости, формируемый звуковыми оповещателями, не соответствует требованиям нормативных документов.	п. 4 ст. 84 Технического регламента; гл. 4 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.п. 3.14-3.27 НПБ 104-03 «Нормы пожарной безопасности. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	01.08.2018г.	
4	В помещении инвентарной тренажерного зала выбран не правильный тип пожарного извещателя (установлены тепловые, требуются дымовые пожарные извещатели).	таблица «М» п. 3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	01.08.2018г.	
5	В помещении пищеблока отсутствует автоматическая пожарной сигнализации.	прил. А п. А4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	01.08.2018г.	
6	В здании школы установлен 2 тип СОУЭ, по нормативным документам требуется 3 тип СОУЭ.	табл. 2 п. 14 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.08.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трёх месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;


2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путём реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по Псковской области
Щемелев Артем Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«21» сентября 2017 года

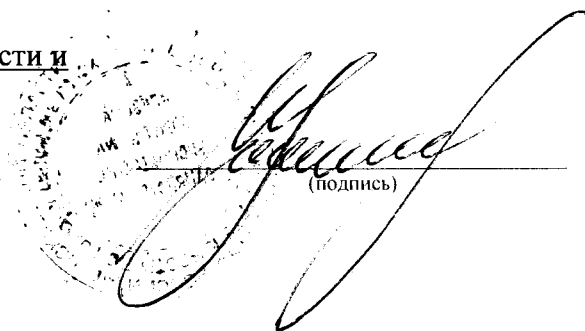


(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Зам. директор по УВР муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
Удовиченко Наталья Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«21» 09 2017 года




(подпись)

Диспетчер муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 5»
Жорова Екатерина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«21» 09 2017 года

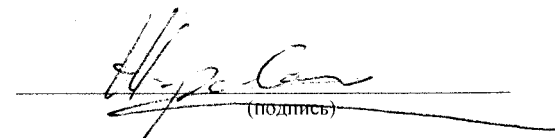

(подпись)